# ACCESSOIRES

228
COMMANDE LOCALE

232
MODULES CONTACT SEC - INTÉRIEURES

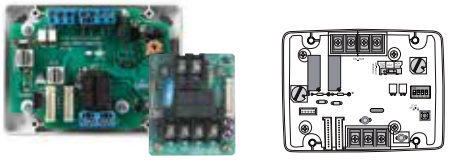

236
INTÉRIEURES

242
CARTE ÉLECTRONIQUE - UNITÉ EXTÉRIEURE

243
UNITÉ EXTÉRIEURE

250
LGMV SERVICE TOOL

LGMV Mobile

## Commande locale

| | Standard | Deluxe | Simpifiée avec bouton mode | Simpifiée sans bouton mode | Premium avec écran tactile | Télécommande infrarouge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | PQRCVSL0 PQRCVSL0QW | PQRCUDS0(B,S) | PQRCVCL0Q PQRCVCL0QW | PQRCHCA0Q PQRCHCA0QW | PREMTA000 | PQWRHQOFDB |
| Marche / Arrêt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse de ventilation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consigne température | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptation mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Balayage automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage angle volets (direction) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Fonction E.S.P. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Programme horaire | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Horloge | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Memorisation coupure électrique | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Verrouillage automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Compteurs d'énergie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |

## Commande filaire Standard

LG Commande filaire, Version noire.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCVSLO |
| Numéro d' article | 456136 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 190,00** |

LG Commande filaire, Version blanche.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCVSL0QW |
| Numéro d' article | 456137 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 190,00** |

| Modèle | PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW |
|---|---|
| Mode d' opération | Marche-arrêt/vent/mode/température |
| LED Marche / Arrêt | ✓ |
| Température ambiante | ✓ |
| Vent / Plasma / Ventilation chaos | ✓ |
| Contrôle des volets/ Auto Swing / Vent Auto | ✓ |
| Fonction réglage pression statique | ✓ |
| Programme horaire | Semaine / Journalier |
| Horloge | ✓ |
| Verrouillage automatique | ✓ |
| Démarrage automatique après coupure de courant | Max 3 Heures |
| Récepteur infrarouge pour télécommande infrarouge | ✓ |
| Réglage mode de ventilation (ECO V) | ✓ |
| Ventilation accélérée (ECO V) | ✓ |
| Ventilation économique (ECO V) | ✓ |
| Dimensions (mm) | 120 x 120 x 15 |

## Commande filaire Deluxe

Commande filaire Deluxe LG, avec écran tactile, Version blanche.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCUDS0B |
| Numéro d'article | 456938 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 620,00** |

Commande filaire Deluxe LG, avec écran tactile, Version argentée.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCUDS0S |
| Numéro d'article | 457939 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 620,00** |

| Modèle | PQRCUDS0B / PQRCUDS0S |
|---|---|
| Mode d'opération | Marche-Arrêt/Ventilation / Mode/Temp. |
| Écran tactile/Éclairage fond LCD | ✓ |
| Temp. ambiante | ✓ |
| Vent / Plasma / Ventilation chaos | ✓ |
| Contrôle des volets / Auto swing / Vent Auto | ✓ |
| Fonction réglage pression statique | ✓ |
| Programme horaire | Semaine/Journalier |
| Horloge | ✓ |
| Verrouillage automatique | ✓ |
| Démarrage automatique après coupe de courant | × |
| Récepteur infrarouge pour télécommande infrarouge | ✓ |
| Dimensions (mm) | 120 x 120 x 25 |

## Télécommande infrarouge

La Télécommande infrarouge de LG, modèle de 2011.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQWRHQ0FDB |
| Numéro d'article | 457938 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 145,00** |

| | PQWRHQ0FDB |
|---|---|
| Mode Opération | Marche/Arrêt/Ventilation / Mode/Temp |
| Température ambiante | ✓ |
| Chaos swing/Jet Cool | ✓ |
| Horloge | ✓ |
| Mode sommeil automatique | ✓ |
| Réglage Principal/Secondaire de l'unité intérieure. | Uniquement Multi V « fonction override « |

## Commande filaire simplifiée

### Avec bouton mode

La Commande filaire LG simplifiée avec « Bouton mode », version noire.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCVCL0Q |
| Numéro d'article | 456470 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 250,00** |

| Modèle | PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW |
|---|---|
| Mode d'opération | Marche-Arrêt/Ventilation / Mode/Temp. |
| LED Marche/Arrêt | ✓ |
| Température ambiante | ✓ |
| Horloge | × |
| Verrouillage automatique | ✓ |
| Démarrage automatique après coupure de courants | × |
| Éclairage de fond | ✓ |
| Dimensions (mm) | 120 x 64 x 15 |

La Commande filaire LG simplifiée avec « Bouton mode », version blanche

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCVCL0QW |
| Numéro d'article | 456471 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 250,00** |

## Commande filaire simplifiée

### Sans bouton mode

Applicable pour Multi V Plus en combinaison avec 1 commande Maître ou commande filaire centralisée, la commande filaire simplifiée suit la commande Maître ou commande filaire centralisée. Ne pas utiliser en combinaison avec la Commande Centrale et Gestion de la température ambiante. Vérifiez auprès de Refritec.

La Commande filaire LG simplifiée sans « Bouton mode », version noire.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCHCA0Q |
| Numéro d'article | 456200 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 250,00** |

| Modèle | PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW |
|---|---|
| Mode d'opération | Marche-arrêt / Vent. / Temp. |
| LED Marche/Arrêt | ✓ |
| Mode selection | Seulement via Commande Centrale ou mode Unités extérieure |
| Température ambiante | ✓ |
| Horloge | × |
| Verrouillage automatique | ✓ |
| Démarrage automatique après coupure de courants | × |
| Éclairage de fond | ✓ |
| Dimensions (mm) | 120 x 64 x 15 |

La Commande filaire LG simplifiée sans « Bouton mode », version blanche

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRCHCA0QW |
| Numéro d' article | 456201 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 250,00** |

## Commande filaire premium

Commande filaire avec écran tactile 5 pouce. Mode économique / Limitation de fonctionement / Fonction consomation d'énergie / Registration des données par Jours, Semaine ou Année / Blocage de température / Configuration du display

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PREMTA000 |
| Numéro d' article | - |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ P.e.c.** |

| Modèle | PREMTA000 |
|---|---|
| Mode d' opération | Marche-arrêt/vent/mode/température |
| Nombre d'unité intérieure max. | 16 |
| LED Marche / Arrêt | ✓ |
| Température ambiante | ✓ |
| Vent / Plasma / Ventilation chaos | ✓ |
| Contrôle des volets / Auto swing / Vent Auto | ✓ |
| Fonction réglage pression statique | ✓ |
| Programme horaire | minuterie (simple/Repos) / Semaine / Journalier / annuele / Vacance |
| Horloge | ✓ |
| Verrouillage automatique | ✓ |
| Démarrage automatique après coupure de courant | Max 50 Heures |
| Récepteur infrarouge pour télécommande infrarouge | ✓ |
| Réglage mode de ventilation (ECO V) | ✓ |
| Ventilation accélérée (ECO V) | ✓ |
| Ventilation économique (ECO V) | ✓ |

## Modules contact sec

LG offre un gamme complète de module contact sec pour les climatiseurs.
Les module contact sec sont utilisables pour p.ex. des lecteurs de carte de chambre d'hôtel, interrupteurs de lumière et des déblocages à partir du système de gestion de bâtiments, etc.
Grâce à l'immense gamme de modules contacts sec, il y a une solution pour chaque situation.

Les modules contacts sec contrôlent les commande locales, mais sont contrôlés eux-mêmes par les contrôleurs centraux de LG.

| | PQDSB/PQDSB1 | PQDSBC | PQDSBCGCD0 | PQDSBNGCM1 | PQDSBCDVM0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Déblocage marche/arrêt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Unité extérieure) |
| Démarrage avec valeur précédente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Affichage de fonctionnement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage de panne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contacts libres de potentiel | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Possibilité de régler la température ambiante | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Mode de commande Froid/Chaud/Ventilation | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Vitesse de ventilation | × | ✓ (H) | ✓ (H) | ✓ (L/M/H) | ✓ (Unité extérieure) |
| Thermo marche/arrêt | × | × | × | ✓ | × |
| Communication RS 485 | × | × | ✓ | × | × |
| Contrôle de capacité 0 – 10V | × | × | × | × | ✓ |
| Contrôle de capacité 3 étages | × | × | × | × | ✓ |
| Réduction de nuit des Ventilators unité extérieure | × | × | × | × | ✓ |
| Compatible avec commande filaire centralisée (AC Smart/BACnet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Contrôle sur la commande filaire centralisée | × | × | × | ✓ | × |

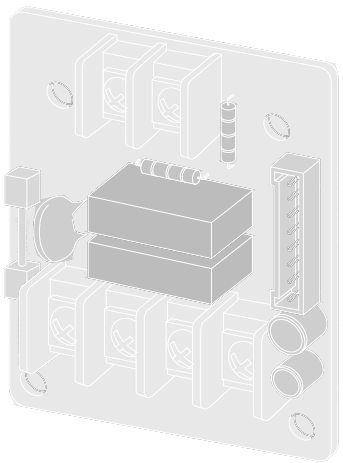

## Modules contacts sec

Module contact sec pour raccordement de l'unité intérieure, Alimentation 230 Vca

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQDSB |
| Numéro d'article | 456992 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 230,00** |

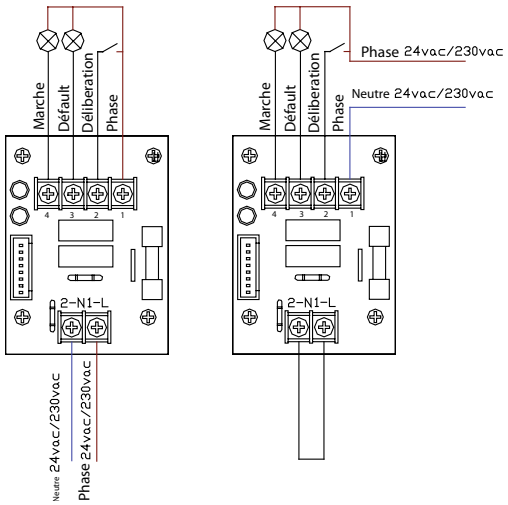


Module contact sec pour raccordement de l'unité intérieure, Alimentation 24 Vca

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQDSB1 |
| Numéro d'article | 456988 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 230,00** |

Module contact sec pour raccordement de l'unité intérieure, libre de potentiel.



| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQDSBC |
| Numéro d'article | 457963 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 310,00** |

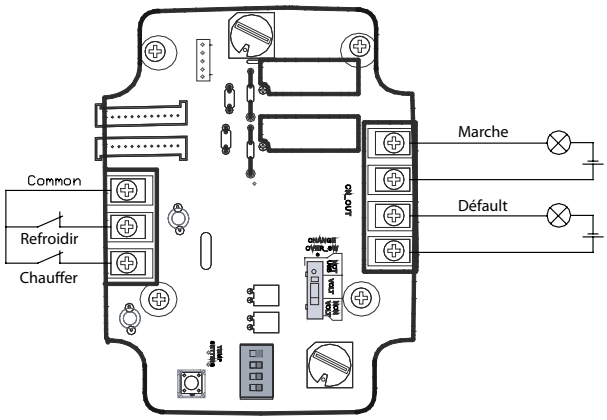

## Modules contact sec

## pour Unités intérieures

Module Contact sec pour raccordement de l'unité intérieure, applicable sur une commande externe par RS485 interface

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQDSBCGCD0 |
| Numéro d' article | 457916 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 475,00** |

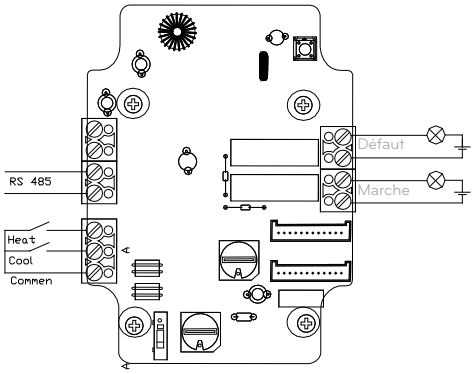


Module Contact sec pour raccordement de l'unité intérieure, mode de fonctionnements, Thermo-OFF etc. possibilitée de maître sur la commande filaire centralisée.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQDSBNGCM1 |
| Numéro d' article | 457915 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 475,00** |

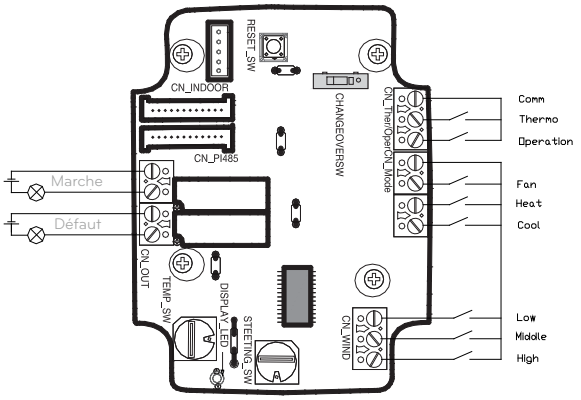

## Module d'alimentation indépendante

La Module d'alimentation indépendante garanti en cas de coupure de tension, la fermeture des détendeurs électronique des unité intérieures Multi V.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRIP0 |
| Numéro d' article | P.e.c. |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ P.e.c.** |

## Sonde température ambiante

Sonde de température ambiante pour la mesure de la température au niveau de vie de l'espace. Remplace la sonde de retour d'air. Pour unités gainables et cassettes. Livrée avec câble-rallonge de 15 mètres.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PQRSTA0 |
| Numéro d'article | 457937 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 100,00** |

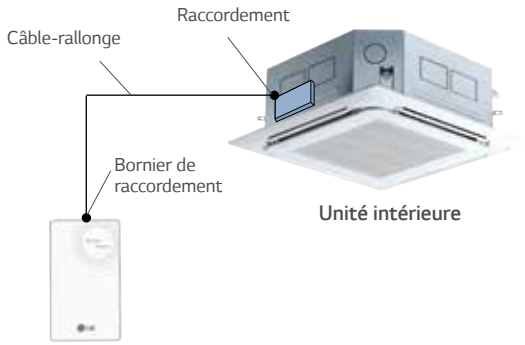


1. Connectez le câble à la place de la sonde de retour d'air.

2. Coupez le câble à la longueur souhaitée et raccordez le au bornier.

## Group control wire

Câble destiné à raccorder plusieurs Unités intérieures qui fonctionnent sur 1 commande filaire. Avec pièce en Y (25 cm.) et câble (9,6 mètres).

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PZCWRCG3 |
| Numéro d'article | 456989 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 45,00** |

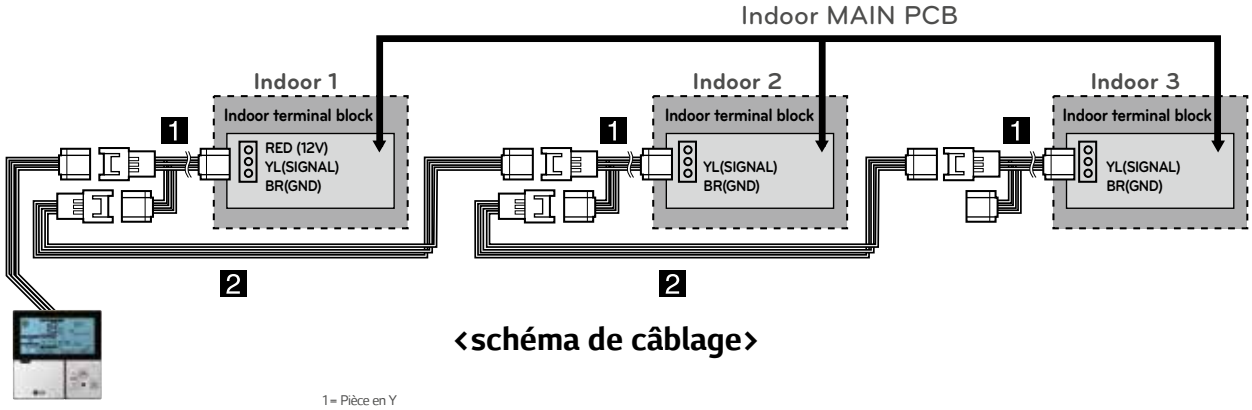


**‹schéma de câblage›**

1= Pièce en Y
2= Rallonge de câble

## Sonde $CO_2$ pour ECO V (Dx)

Sonde $CO_2$ pour l'application ECO V et ECO V Dx unités de ventilation à récupération de chaleur. La sonde $CO_2$ régule les unités ECO V dépendant de la concentration en $CO_2$ dans le retour d'air. L' ECO V va faire passer les Ventilators d'extraction et de pulsion en PV à +/- 500ppm, MV à +/-800 ppm, GV à +/- 980 ppm (L' ECO V Dx passe en PV) . Une fois le 2000 ppm atteint, l' ECO V passera dans un programme d'urgence (ventilation élevée). Câble de 9m incl.
Sur l'unité ECO V Dx, la priorité sera toujours donnée à la température demandée.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PES-C0RV0 |
| Numéro d' article | 457918 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 495,00** |

Allimentation livré par l' ECO V : DC12V +/- 5V
Sortie : 0-5 Volt, linéaire 1- 2.000 ppm $CO_2$
Précision : 30 ppm +/-5%

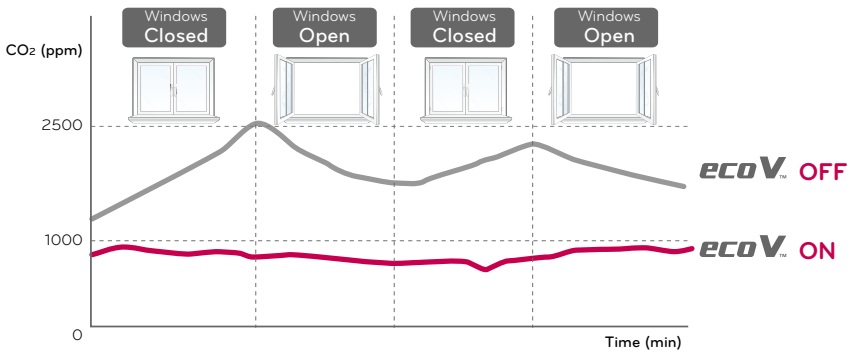

## Cache Cassette

Cache cassette PTDCM. Pour habillage de cassettes en l'absence de faux plafond.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PTDCQ |
| Utilisable sur grille | PT-UQC |
| Utilisable sur unité | TR |
| Dimensions (L x H x P) : | 907x907x268 |
| Utilisable sur unité | TQ |
| Dimensions (L x H x P) : | 907x907x310 |
| Poids | 5,0 kg |
| Numéro d'article | 457954 |
| Groupe de produits | 243 |
| Prix unité | **€ 370,00** |

Cache cassette PTDCQ. Pour habillage de cassettes en l'absence de faux plafond.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PTDCM |
| Utilisable sur grille | PT-UMC1 |
| Utilisable sur unité | TP/TN |
| Dimensions (L x H x P) : | 1157x1157x268 |
| Utilisable sur unité | TM |
| Dimensions (L x H x P) : | 1157x1157x310 |
| Poids | 5,0 kg |
| Numéro d'article | 457953 |
| Groupe de produits | 243 |
| Prix unité | **€ 495,00** |

## Grille auto élévation

Kit destiné à baisser la grille de la cassette et le filtre. Afin de nettoyer le filtre plus facilement.
Avec télécommande infrarouge et mémoire de hauteur.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PTEGM0 |
| Applicable sur grille | PT-UMC1/UQC |
| Applicable sur unité | TP/TN/TM/TR/TQ |
| Numéro d'article | 457964 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 945,00** |

Avec :
- Grille d'entrée (1EA)
- Kit pour grille élévation automatique (1EA)
- Télécommande infrarouges (1EA)
- Les vis (4EA)
- Manuel d'installation (1EA)

| Fixation à 4 points | Contrôle horizontal automatique | Mémoire de la hauteur | Détection sol Automatique |
|---|---|---|---|
|  | 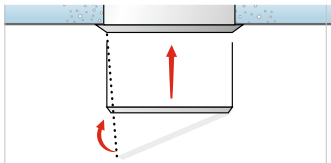 |   | 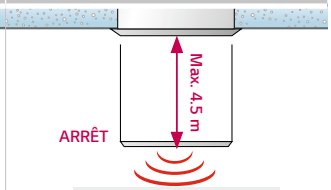  |


• Kit pour grille élévation automatique

• Installez le kit dans l'unité intérieure

• Installez le panneau et la grille

• Commandez la grille par la télécommande infrarouge


• Facile à entretenir

## Kit de ventilation pour Unités à Cassette

Kit de ventilation pour l'entrée d' air frais extérieur via les ouvertures des volets amovibles de la Cassette.
PTVK410 est la pièce intermédiaire.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PTVK410 |
| Utilisable sur châssis | TP/TN/TM |
| Numéro d'article | - |
| Groupe de produits | 230 |
| Prix | € 1.230,00 |

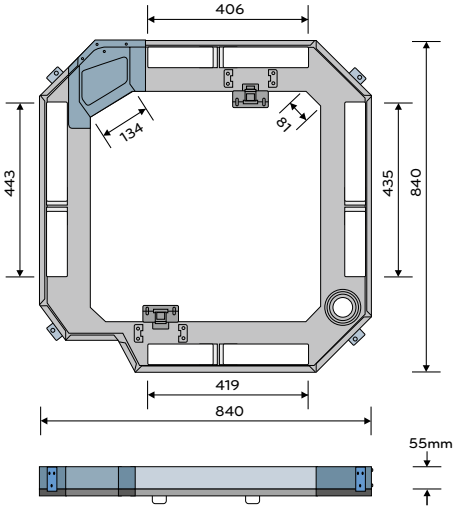


Pièce de raccord du kit de ventilation

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PTVK420 |
| Utilisable sur châssis | TP/TN/TM |
| Numéro d'article | - |
| Groupe de produits | 230 |
| Prix | € 125,00 |

Sabot d'appui pour kit de ventilation

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PTVK430 |
| Utilisable sur châssis | TP/TN/TM |
| Numéro d'article | - |
| Groupe de produits | 230 |
| Prix | € 45,00 |

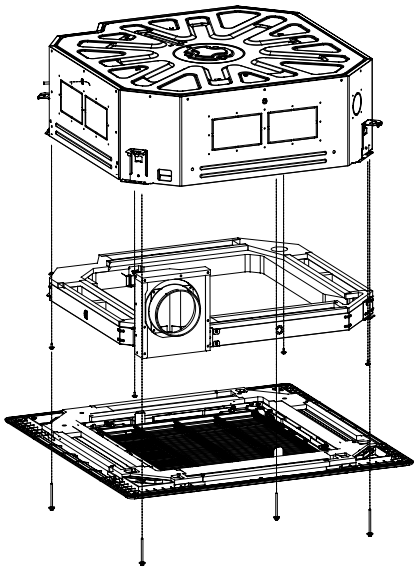

# Plénums de pulsion et de retour

## Unités gainables à haute et basse pression statique



| | |  |  |
|---|---|---|---|
| **Modèle unité** | **L1-A** | **L2-A** | **L3-A** |
| **Numéro d'article** | **456208** | **456210** | **456212** |
| **Code du châssis** | L1 | L2 | L3 |
| **Modèle** | Gainable à Basse Pression Statique | | |
| **Fonction** | Pulsion | | |
| **Connexion** | 2 x Ø 200 | 2 x Ø 200 | 3 x Ø 200 |
| **Isolation** | Oui | Oui | Oui |
| **Prix** | **€ 315,00** | **€ 365,00** | **€ 395,00** |

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Modèle unité** | **M1-A** | **M2-A** | **M3-A** |
| **Numéro d'article** | **456245** | **456247** | **456248** |
| **Code du châssis** | M1 | M2 | M3 |
| **Modèle** | Gainable à Haute Pression Statique | | |
| **Fonction** | Pulsion | | |
| **Connexion** | 2 x Ø 200 | 2 x Ø 200 | 3 x Ø 200 |
| **Isolation** | Oui | Oui | Oui |
| **Prix** | **€ 365,00** | **€ 410,00** | **€ 420,00** |

| |  | |  | |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modèle unité** | **BH-A** | **BH-R** | **BG-A** | **BG-R** | **BR-A** | **BR-R** |
| **Numéro d'article** | **456202** | **456218** | **456204** | **456219** | **456206** | **456220** |
| **Code du châssis** | BH | BH | BG | BG | BR | BR |
| **Modèle** | Gainable à Haute Pression Statique | | | | | |
| **Fonction** | Pulsion | Retour | Pulsion | Retour | Pulsion | Retour |
| **Connexion** | 2 x Ø 200 | 2 x Ø 200 | 3 x Ø 200 | 3 x Ø 200 | 4 x Ø 200 | 4 x Ø 200 |
| **Isolation** | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| **Prix** | **€ 315,00** | **€ 160,00** | **€ 365,00** | **€ 170,00** | **€ 395,00** | **€ 180,00** |

## Modules contact sec

### Pour Multi V IV Unité extérieure



Module Contact sec pour raccordement de l'unité extérieure Multi V IV et WATER IV HEATPUMP et HEAT RECOVERY.
Régulation de capacité via 0-10 Volt ou en 3 étages. Réduction de nuit unité extérieure. Compresseur arrêt/système arrêt. Sortie alarme. DI et Do pour communication avec systèmes externes.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PVDSMN000 |
| Numéro d' article | 457910 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 680,00** |

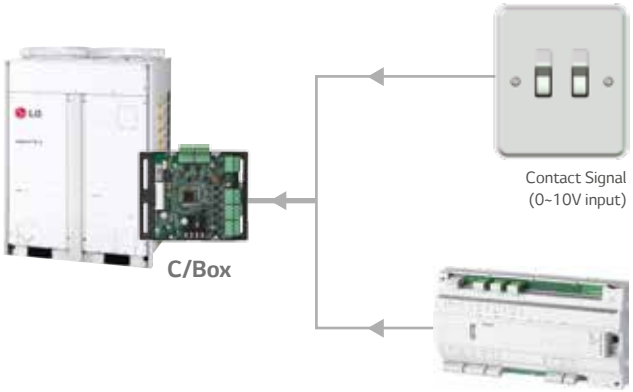


En applicant la régulation de capacité 0-10V, cette module contact sec ne peut pas être utilisée en combinaison avec la commande filaire centralisée.
Consultez le manuel d'installation.

Pour le résumé des possibilités de fonctionnements, voir le chapitre sur les applications du Multi V.

# Kit de contrôle débit d'eau variable

## Pour Multi V II Water

Kit de contrôle, pour réglez un débit d'eau constant dans le Multi V Water.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRVC0 |
| Numéro d' article | - |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 700,00** |

Cartes électroniques



Transformateur

Le PRVCO contient une carte électronique, un transformateur et un bornier, prêt à monter dans les unités extérieures.
La carte électronique envoie un signal 0-10V pour régler le débit d'eau de tel façon que le meilleur rendement de la pompe à chaleur soit garanti.

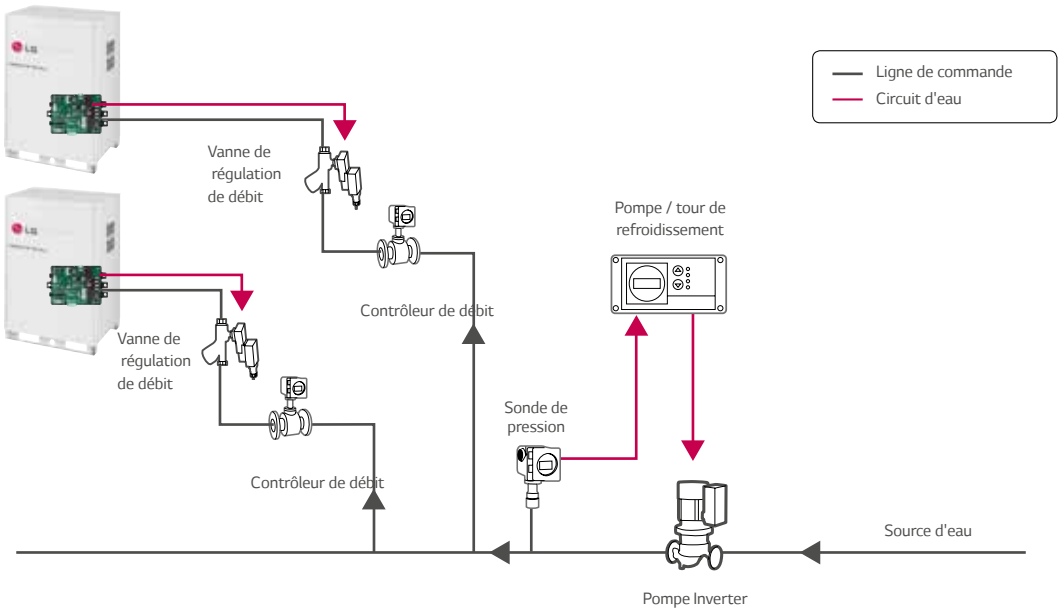

## Kit de contrôle débit d'eau variable

### Pour Multi V IV Water Unité extérieures



Kit de contrôle pour raccordement d'une pompe à eau avec possibilité de régulation grâce à un signal 0-10V.
Mode d'opération et module marche-arrêt par un signale analogue et digital possible.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PWFCKN000 |
| Numéro d' article | - |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 700,00** |

Trafo

La carte électronique envoie un signal 0-10V pour régler le débit d'eau de tel façon que le meilleure rendement de la pompe à chaleur soit garanti.
Voltage minimal réglable. Mode d'opération et module marche-arrêt par un signal analogue et digital possible.
Le kit de contrôle offre une réduction d'énergie de pompage et une réduction de consommation d'eau.

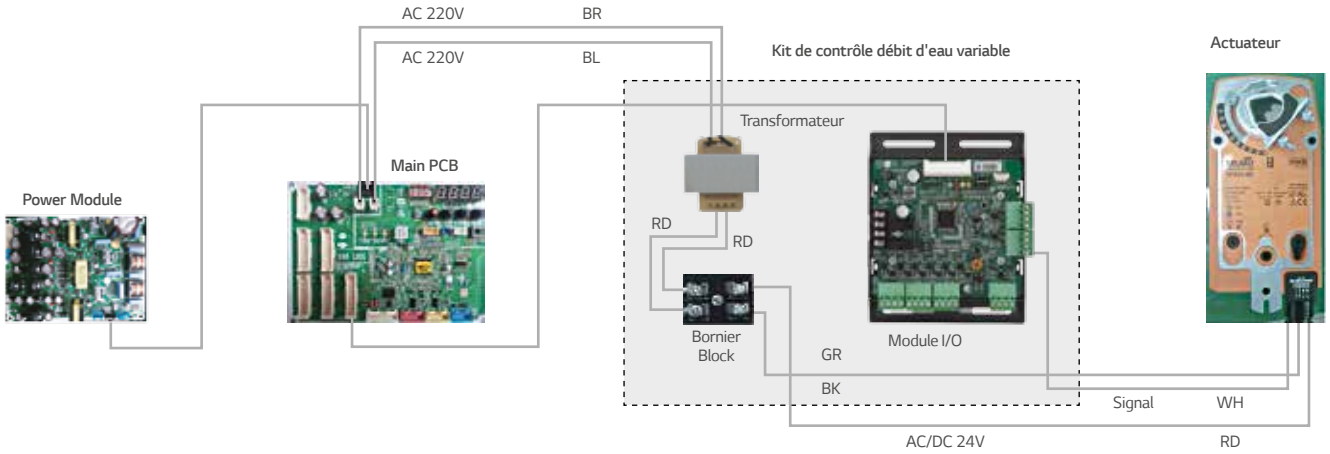

## Low ambient kit

Le Low Ambient Kit a été développé pour pouvoir refroidir avec un hydrokit a des températures inférieures à 10°C.
Le Low Ambient Kit est composé d'un régulateur PRVC2 et un carrossage pour l'unité extérieure.

Refroidir à -20°C température ambiante, Froid et Chaud jusqu'à -10°C

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRVC2 |
| Numéro d' article | - |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ Sur demande** |

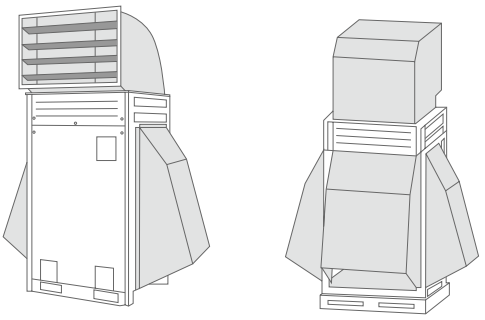

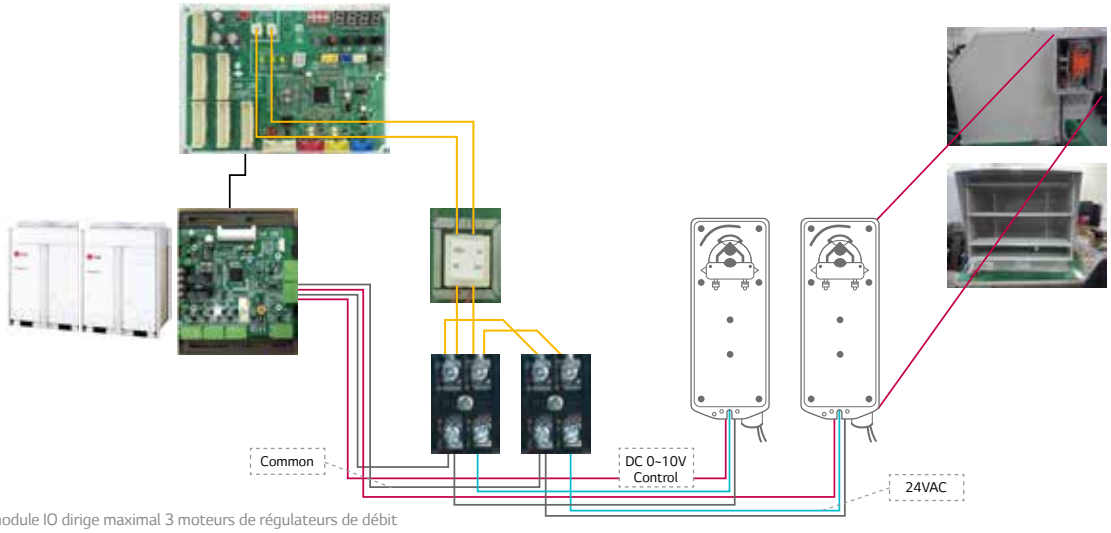


NOTE : le module IO dirige maximal 3 moteurs de régulateurs de débit

## Sélecteur Froid/Chaud

Le sélecteur Froid/Chaud a été développé spécialement pour sélecter le mode de fonctionnement d' une installation MultiV avec 2-conduites. Ce sélecteur bloque toutes les unités extérieures dans 1 mode (Froid, Chaud ou Ventilation). Cette fonction évite un conflit dans le mode de fonctionnement (CH07), si différents modes ont étés choisis.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRDSBM |
| Numéro d' article | 457962 |
| Groupe de produits | 243 |
| **Prix** | **€ 310,00** |

-La longueur max. du câble de communication BUS est 300m. Utiliser un câble avec un diamètre d' au moins 1,25 mm².

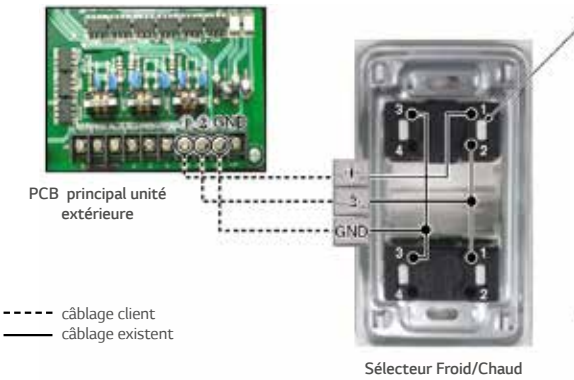


Sélecteur Froid/Chaud

Bouton poussoir

**Unité extérieures réglages:**

1. Mettre Dip S/W selon le table Dip S/S
   (voir réglages unités ext. Sur le panneau ou PCB)
2. Pour sélecter le mode, appuyer sur le bouton noir
   "0" : Pas de fonctionnement
   "1" : mode pour bloquer en mode Froid/Chaud/Ventilation
   "2" : Mode d' arrêt Froid/Chaud/tout
3. Appuyez sur le bouton rouge jusqu' à l' arrêt de clignotement du LED pour confirmer le setting.
4. Après réglage, mettre Dip S/W sur Off

# Guide de pulsion d'air Unités Extérieures

Le Ventilator du condenseur de l'unité extérieure Multi V IV est monté au-dessus de l'unité. Dans certains cas, p. ex. dans des locaux abaissés ou installation á l'intérieure il est préférable de guider l'air pulsé dans une canalisation, sans trop perdre de charge.

LG peut offrir une grille de pulsion d'air, á montage facile.

Grille de pulsion d' air PRAGX2S0 appropriée pour unités extérieures Multi V IV **UX2**

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRAGX2S0 |
| Numéro d' article | 457010 |
| Groupe de produits | 243 |
| Poids | 12,3 kg |
| **Prix par unité** | **€1.005,00** |

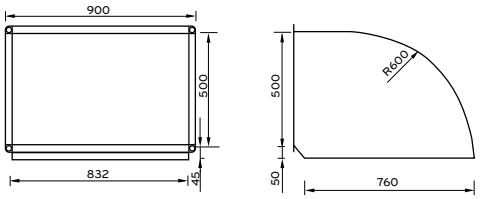


Grille de pulsion d' air PRAGX3S0 appropriée pour unités extérieures Multi V IV **UX3**

**2 grilles** nécessaires pour châssis Modèle unité UX3.

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRAGX3S0 |
| Numéro d' article | 457011 |
| Groupe de produits | 243 |
| Poids | 9,4 kg |
| **Prix par unité** | **€ 925,00** |

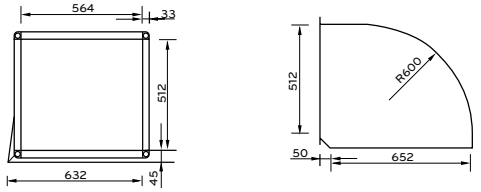

Multi V IV **UX2**

Multi V IV **UX3**

2 x PRAGX3S0 nécessaire

## Bac d'égouttage Multi V Unités extérieures

Pendant le cycle de dégivrage l'unité extérieure, le MultiV IV, dégage une grande quantité d'eau.
Dans certain cas, p.ex. . si l' installation est montée à l' intérieure ou près d' un passage, il est préférable d'attraper l'eau de condensation et de le faire évacuer. LG a dans sa gamme un bac d'égouttage pour montage en dessous de la pompe à chaleur Multi V IV.



Bac d' égouttage PRDODX20 , approprié pour les unités extérieures Multi V IV UX2

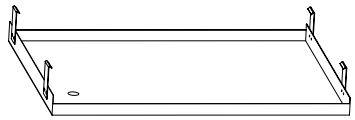

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRODX20 |
| Numéro d' article | 457004 |
| Groupe de produits | 243 |
| Longueur | 920 mm |
| **Prix** | **€ 310,00** |

Bac d' égouttage PRDODX30 , approprié pour les unités extérieures Multi V IV UX3

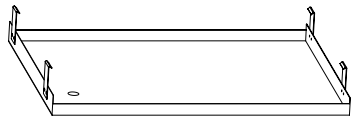

| | |
|---|---|
| Modèle unité | PRODX30 |
| Numéro d' article | 457006 |
| Groupe de produits | 243 |
| Longueur | 1240 mm |
| **Prix** | **€ 330,00** |



Placer le bac d'égouttage en dessous de l'unité extérieure



Pousser le bac dans la direction des fleches. Maintenant, les supports peuvent être fixés sur le panneau latéral

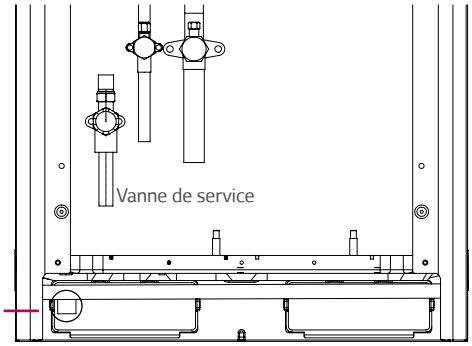


- Faire passer le raccordement d'évacuation du bac en dessous des vannes de service.
- Raccorder le tuyau d' évacuation
- Le bac d'égouttage n'attrape pas l'eau dégagée venant de la face extérieure de l'unité.

Il est préférable d'installer un câble chauffant dans le bac d'égouttage et le tuyau d'évacuation.

# Grille d'air Multi V ll Space

Les unités Multi V ll Space pour installation à l'intérieure, sont très appropriées pour l'utilisation dans des environnements urbain ou dans des centres commerciales, là où l'installation d'une unité extérieure en toiture est impossible. Néanmoins, l'installation de l'unité au niveau de la rue, peut poser un problème de nuisance sonore . La solution est de placer une grille insonore, livrable dans toutes les couleurs RAL.



Grille d'air Multi V ll Space

| | |
|---|---|
| Modèle unité | LG-S5 |
| Numéro d'article | 456440 |
| Groupe de produits | 243 |
| Dimensions (pxh) | 670x1605 |
| Poids | +/- 12,0 kg |
| **Prix** | **€ Sur demande** |

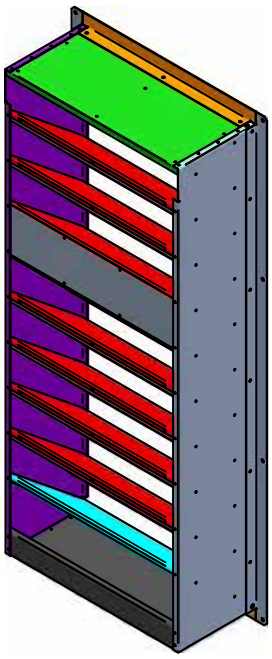

Grille d'air insonore Multi V ll Space

| | |
|---|---|
| Modèle unité | LG-S5-DP |
| Numéro d'article | 456442 |
| Groupe de produits | 243 |
| Dimensions (pxh) | 670x1605 |
| Poids | +/- 25 kg |
| **Prix** | **€ Sur demande** |

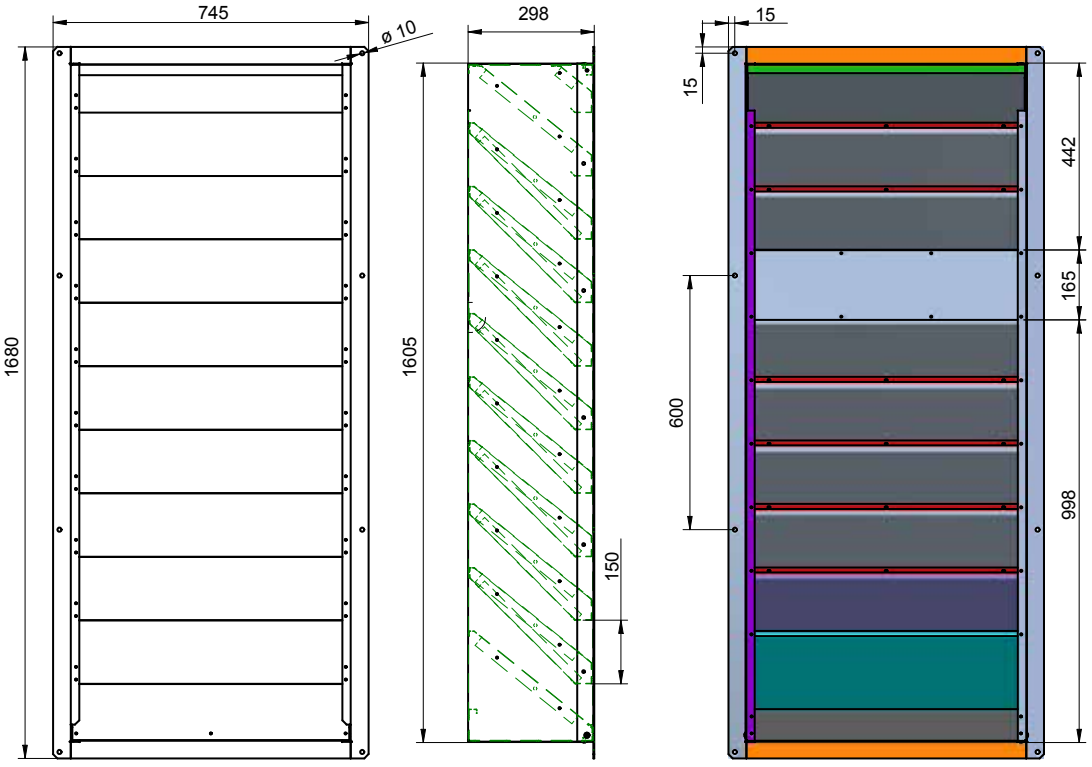

# LGMV Outil de service pour l'ordinateur portable



## LGMV Outil de service pour PC

L'outil de service LGMV permet, par un ordinateur portable ou PC, la surveillance de l'équipement LG. Vous disposez immédiatement de toutes les données pertinentes telles que pressions, vitesses de rotation, réglages de vannes, modes et les données intérieures. Le tableau ci-dessous montre la version LGMV avec les possibilités de communication.

| | | LGMV 6 | LGMV 7 |
|---|---|---|---|
| Produits | RAC | ✗ | ✗ |
| | Single & Multi Split >2009 | ✗ | ✓ |
| | Therma V | ✗ | ✓ |
| | Multi V I | ✓ | ✗ |
| | Multi V II | ✓ | ✗ |
| | Multi V III | ✓ | ✓ |
| | Multi V IV | ✗ | ✓ |
| Logiciel | Disponible chez | LG Service | Avec PRCTIL0 |
| Module | PRCTIL0 | ✓ | ✓ |
| OS | W XP, W7, W8 | ✓ | ✓ |

Résumé

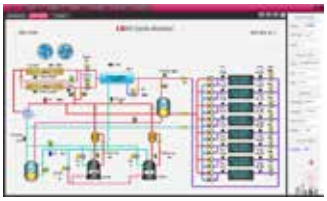

Présentation graphique

Graphiques de données

Information détaillée

## LGMV hardware

| | PRCTIL0 |
|---|---|
| **Description** | Module ligne de communication |
| **Info** | Logiciel LGMV 7 inclusif |
| **Numéro d'article** | 457002 |
| **Prix netto** | **350,00** |

# LGMV Outil de service pour Smartphone et Tablette

## Smartphone/Tablet app

LGMV Mobile

| | | LGMV 7 Mobile | SIMs 1.0 | Sims 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Produits | RAC | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Single & Multi Split > 2009 | ✓ | × | × |
| | Therma V | ✓* | × | × |
| | Multi V I | × | × | × |
| | Multi V II | × | × | × |
| | Multi V III | ✓ | × | × |
| | Multi V IV | ✓ | × | × |
| App | Disponible chez | LG Service | Playstore | Play & App store |
| Module | Bleutooth | ✓ | ✓ | × |
| | Wi-Fi | ✓ | × | ✓ |
| OS | Android | ✓ | × | ✓ |
| | iOS Apple | × | × | ✓ |

## LGMV hardware

| | PMVBTDQ01 | PLGMVW100 |
|---|---|---|
| Description | Bluetooth module | Wi-Fi (Direct) module |
| Plage | 10 m. espace libre | 10 m. espace libre |
| Numéro d'article | 457006 | 457020 |
| Prix netto | 125,00 | 125,00 |

# Notes



| Date | Notes |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |